
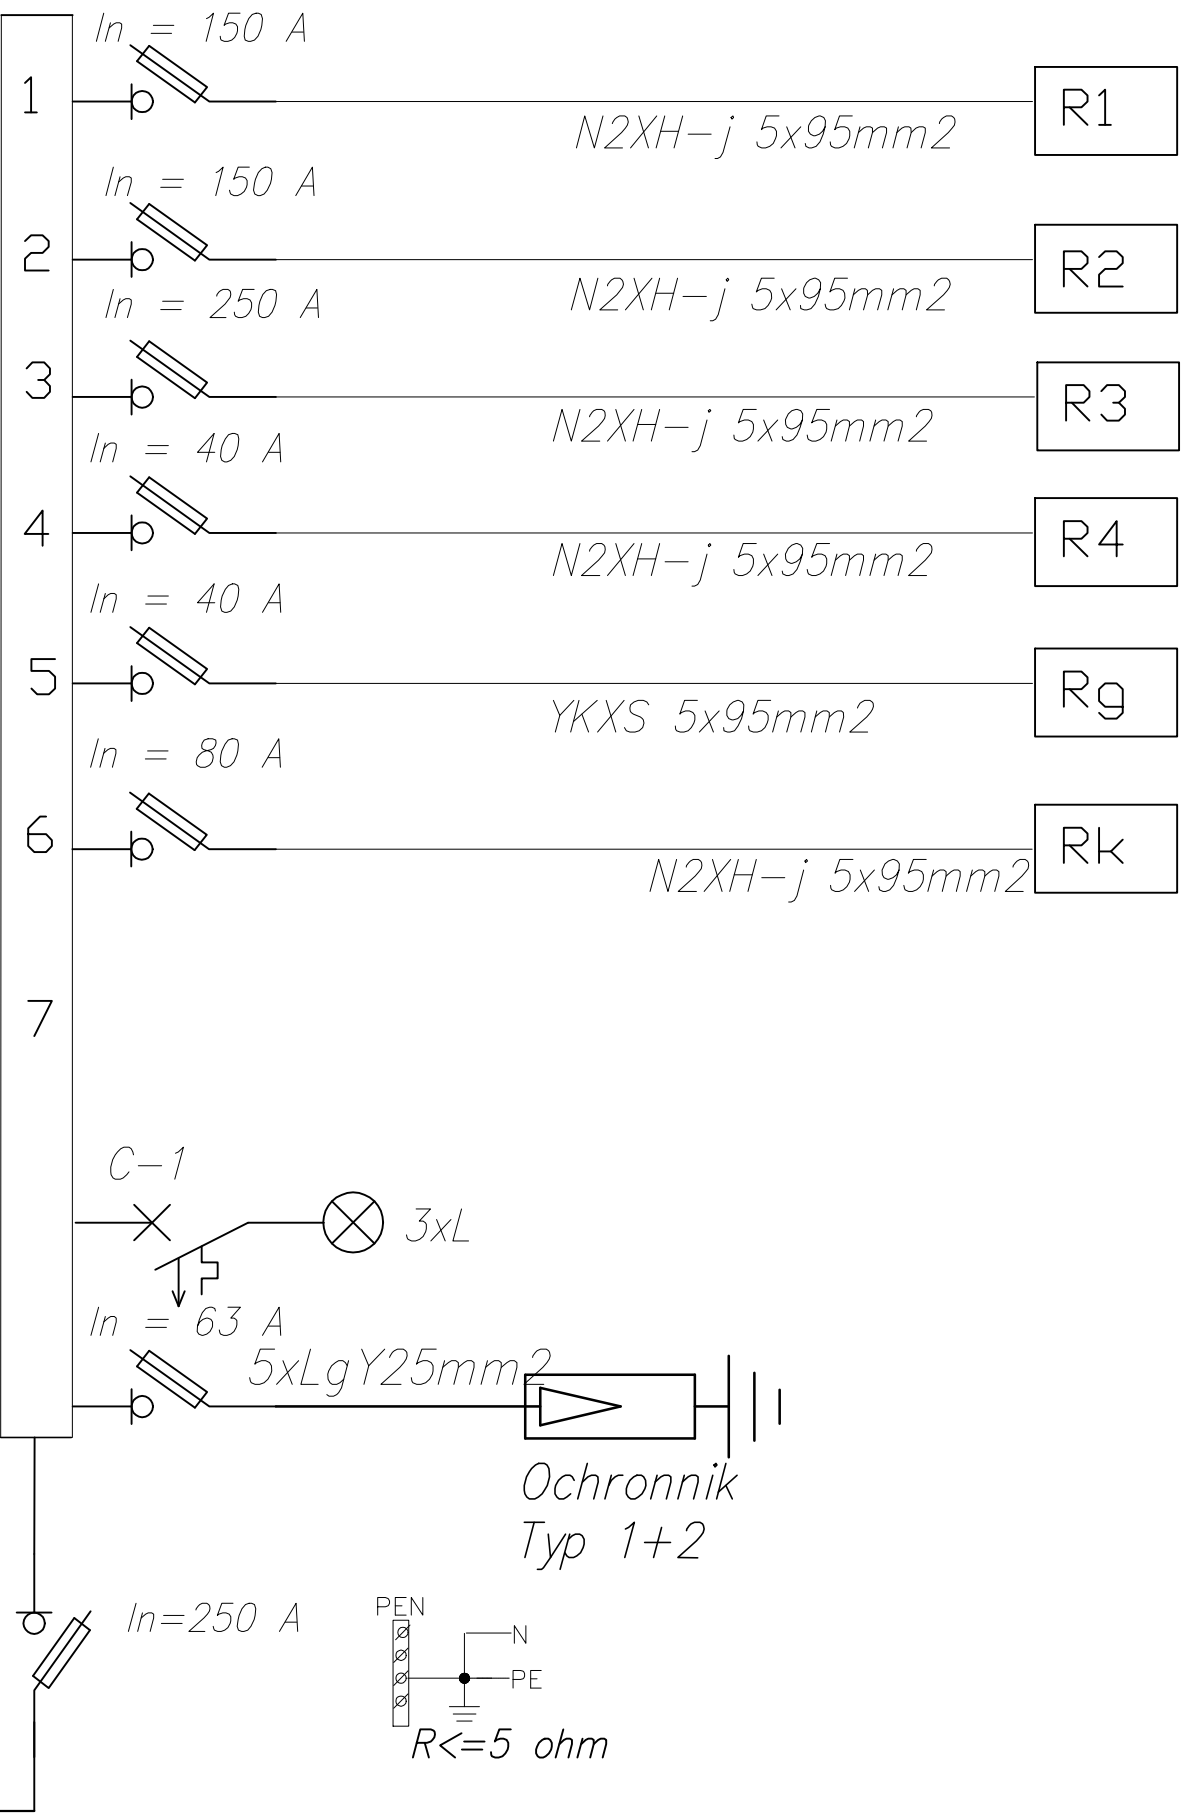


Każdy aparat należy wyposażyć w styk kontrolny, monitorujący stan aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewodem, podłączyć do listwy monitorującej stan aparatów. Listwę monitorującą podłączyć do szafy RACK.


Obudowy rozdzielnic wyposażyć w panel operatorski

Skrzynka na elewacji

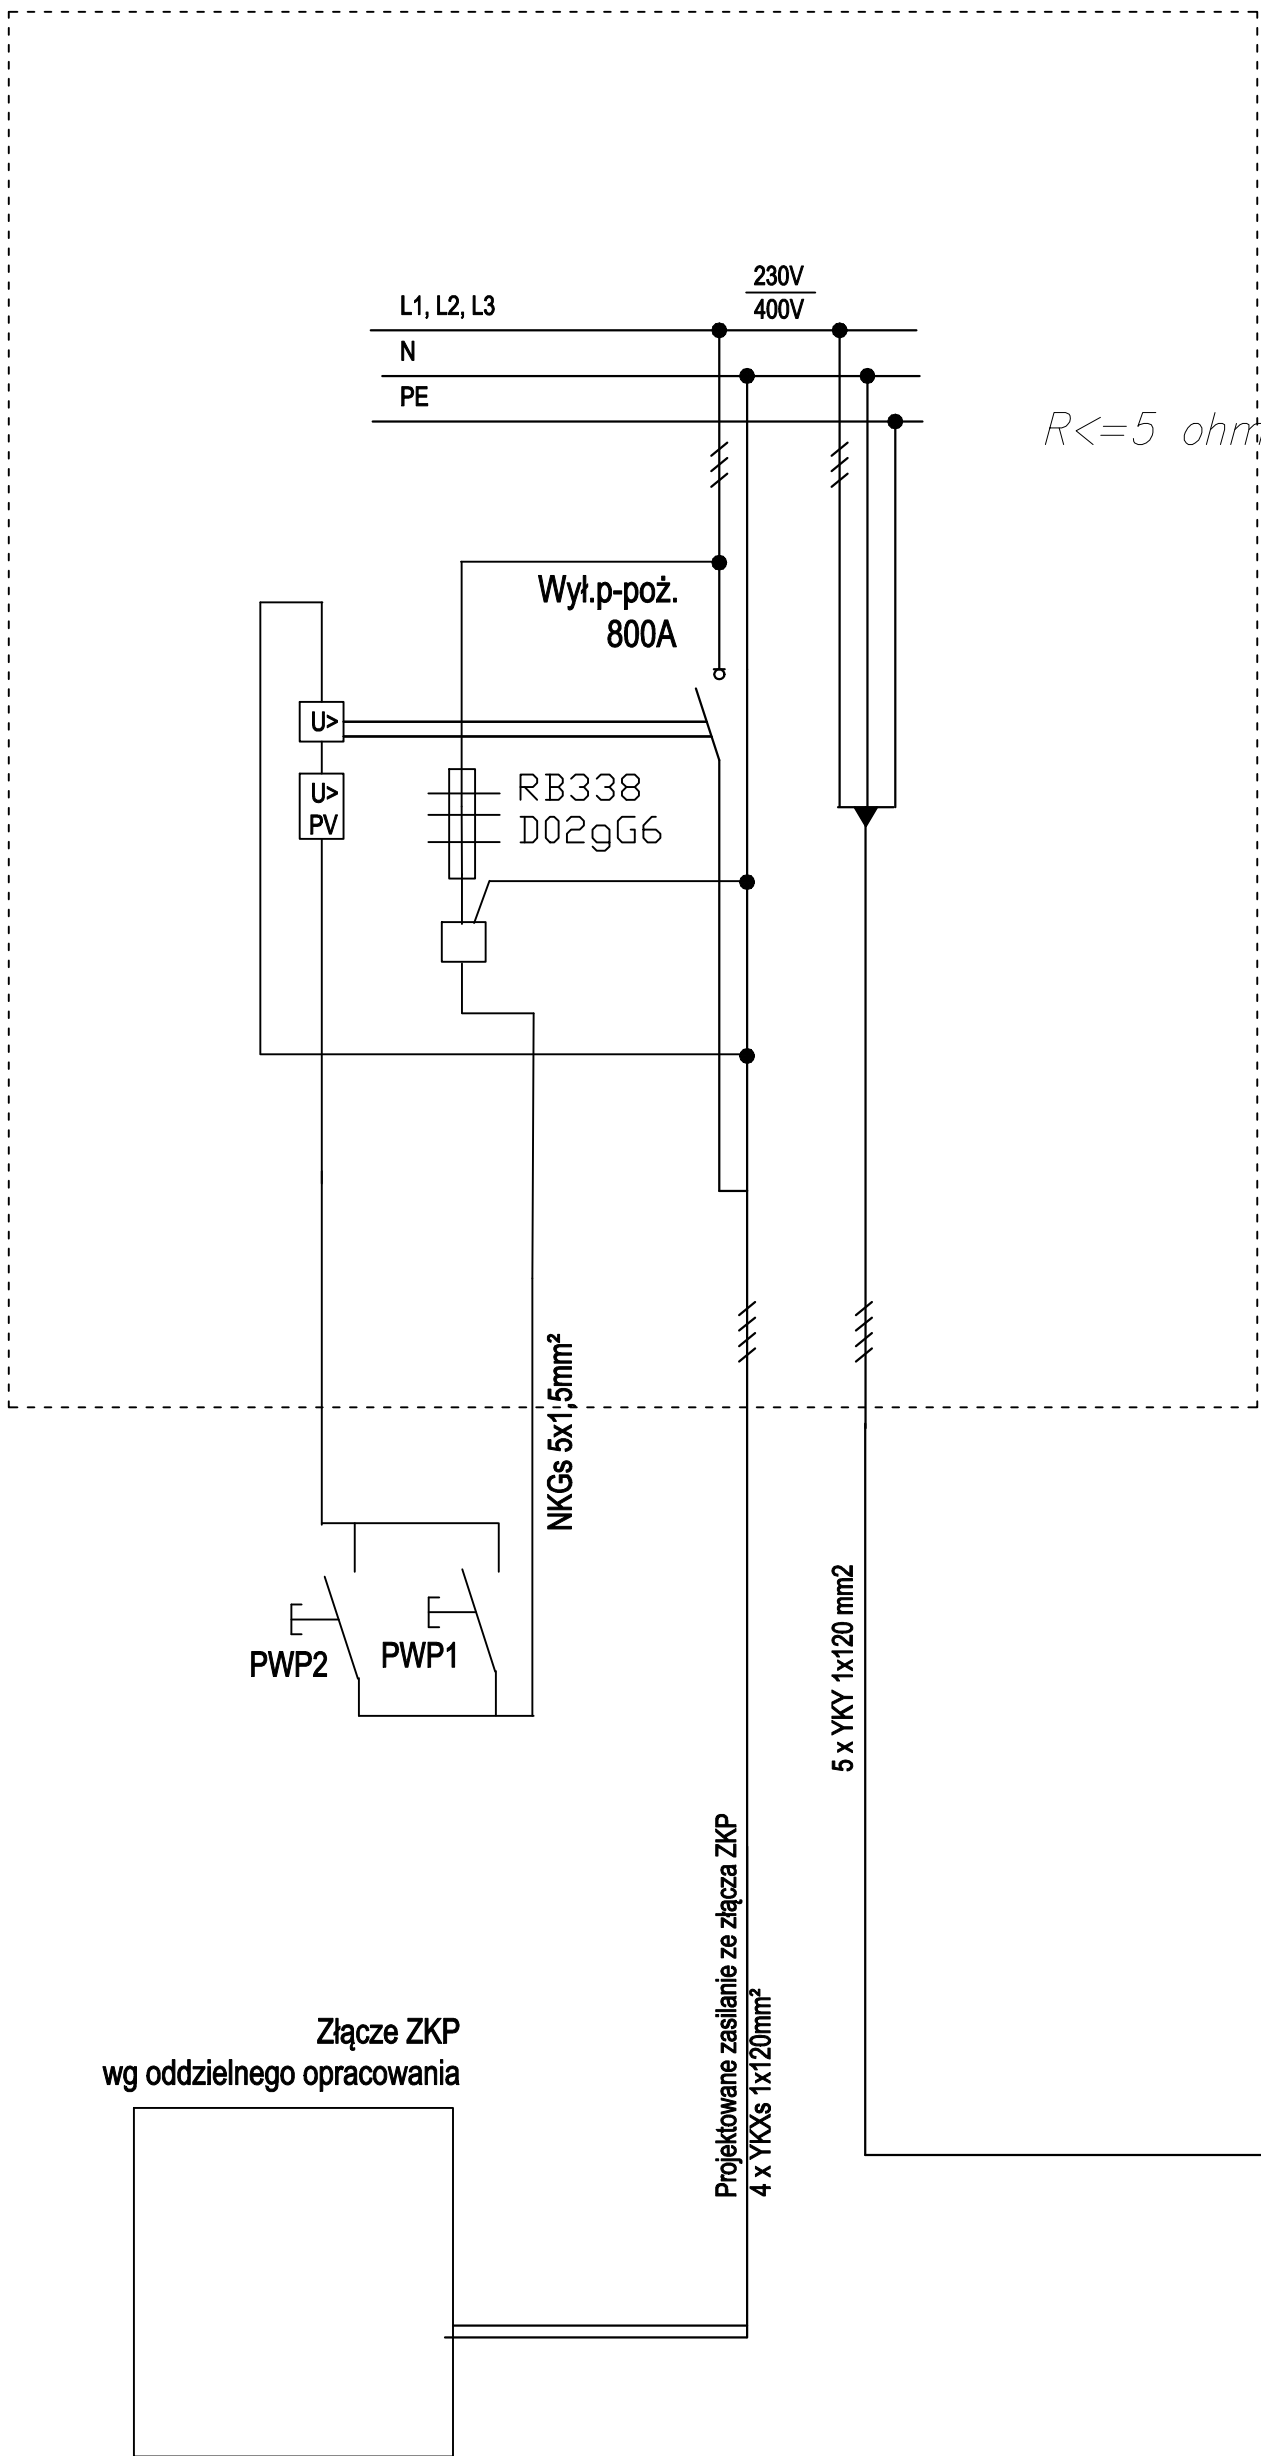

Nr	Nazwa
1	Rozdzielnica R1
2	Rozdzielnica R2
3	Rozdzielnica R3
4	Rozdzielnica R4
5	Rozdzielnica RG
6	Rozdzielnica Rk

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA
WYŁĄCZNIKA
POŻAROWEGO
Z WYZWAŁACZEM

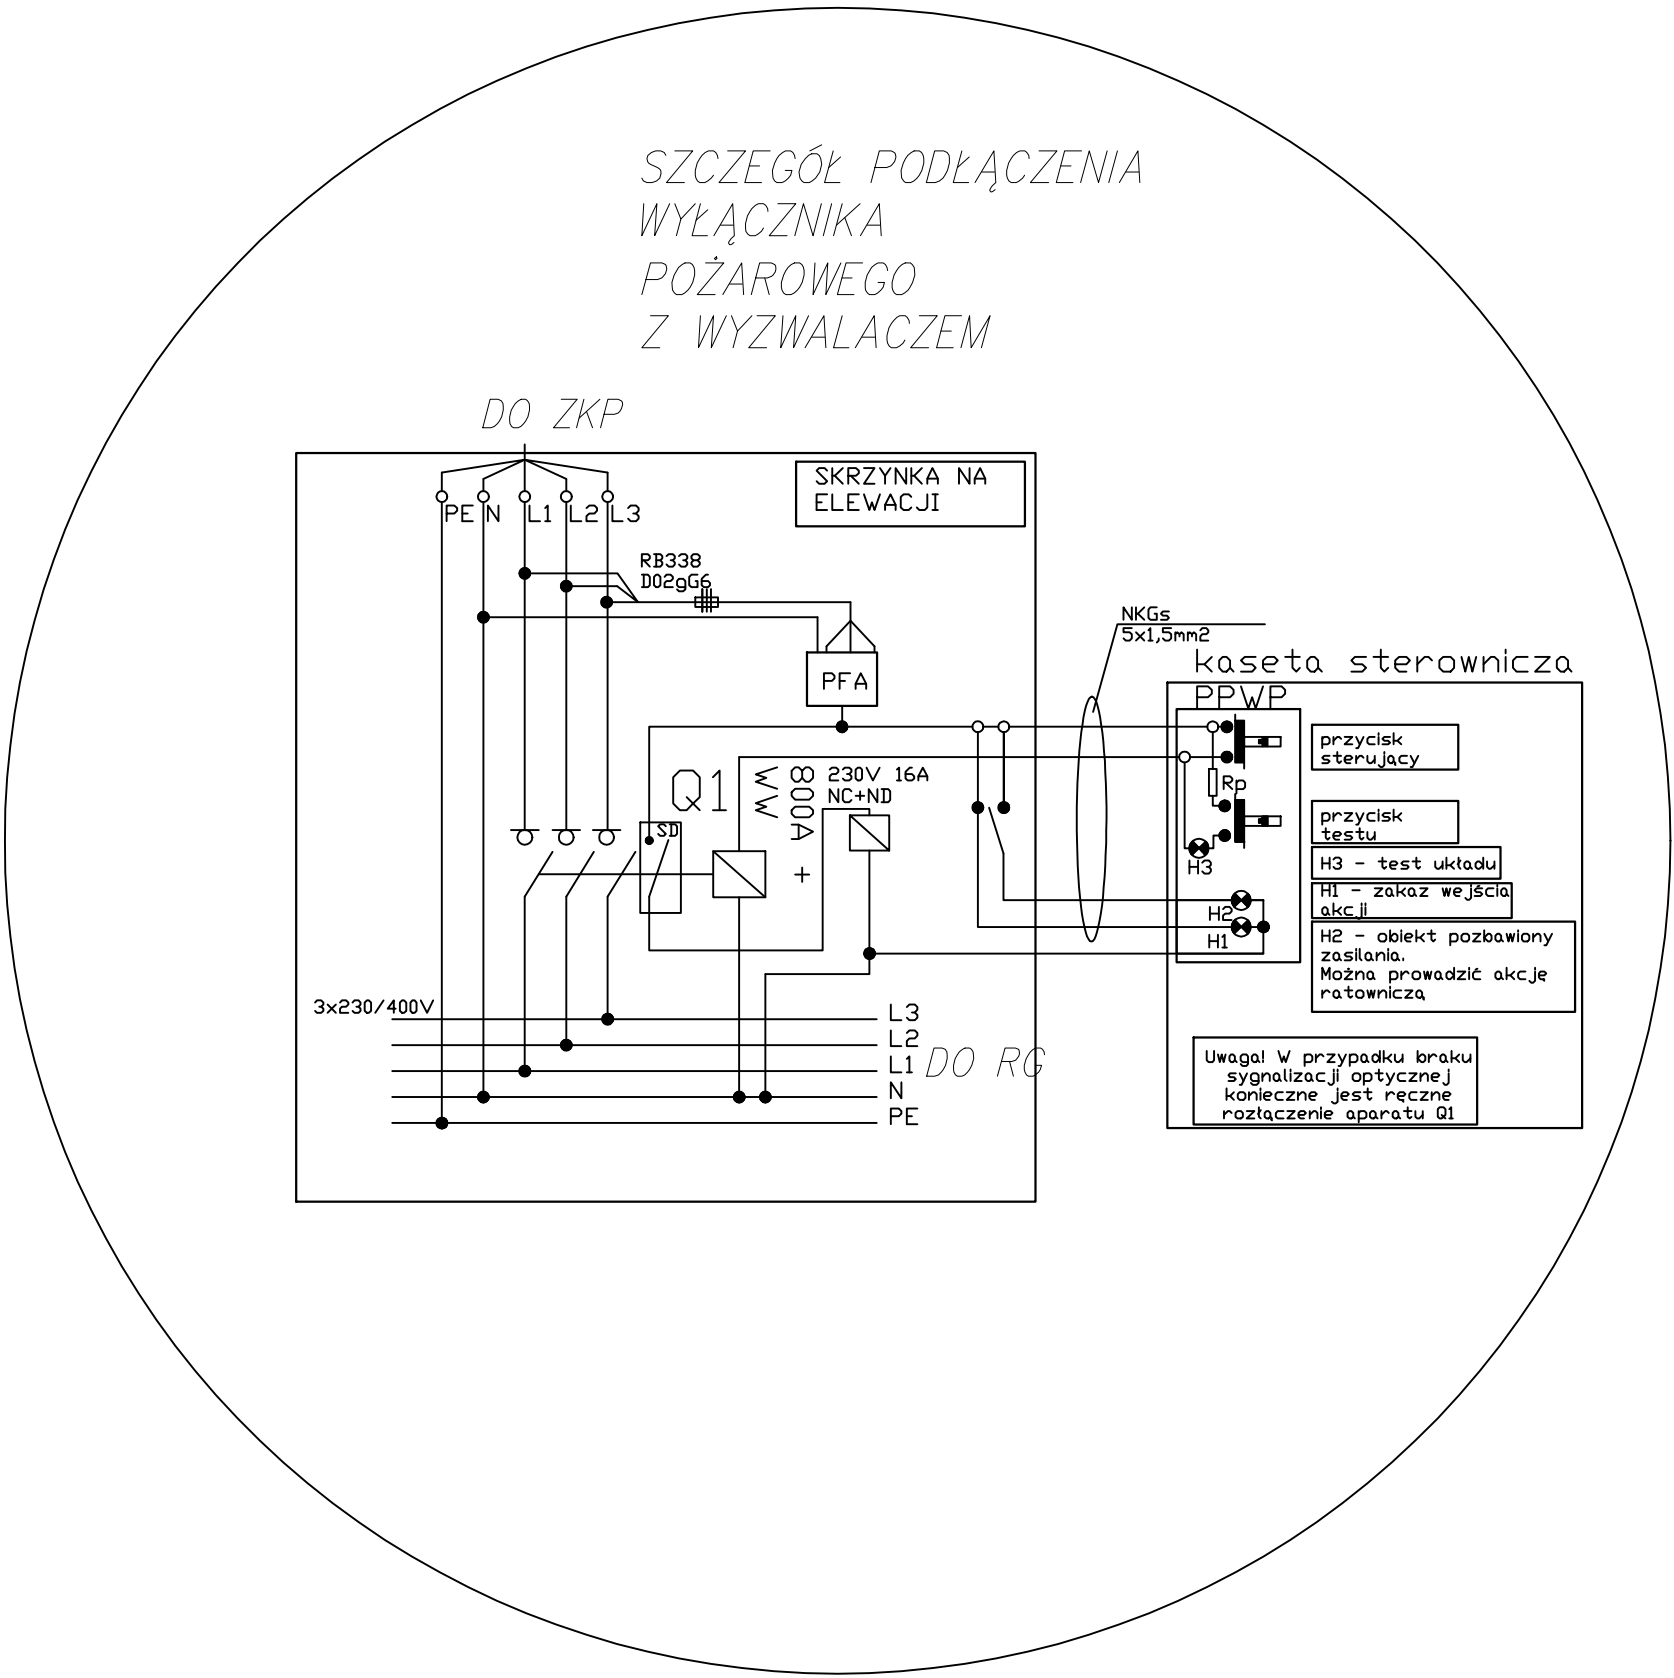

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG		
Projektant:	inż. Jerzy Jagas nr upr.: 242/89/WŁ upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr.: 617/84/WŁ upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis:	Data: 05.2021
			Nr rys.: E10