

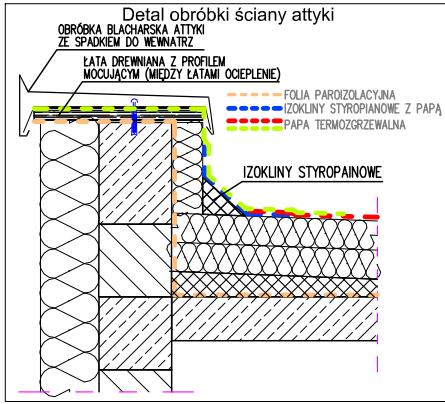



DETALE ROZWIĄZANIA WENTYLACJI WARSTWOWEGO POKRYCIA DACHU PŁASKIEGO

- Pod warstwę papy wierzchniego krycia zastosować papę podkładową z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia papowego.
- Papa termozgrzewalna podkładowa z asfaltem modyfikowanym SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi na stronie spodniej, gr. 3,0mm.
- Zamontować kominki wentylacyjne PCV w warstwie pokrycia dachowego w celu odprowadzenia pary wodnej z pokrycia.


ROZMIESZCZENIE KOMINKÓW NA POŁACI DACHOWEJ:

- wilgotne powietrze z parą wodną migruje zawsze do góry, w kierunku kalenicy
- kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, murków attyki, świetlików, itp.
- obszar działania kominka $\phi 75\text{mm}$ dla pokrycia z termoizolacją polistyrenową do 40m² - promień działania wynosi ok. 3,5m
- obszar działania kominka $\phi 75\text{mm}$ dla pokrycia z termoizolacją nie polistyrenową do 65 m² - promień działania wynosi ok. 4,5 m
- obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę dachu.



UWAGI OGÓLNE

1. Wpusty dachowe PCV, kolnierz bitumiczny, ogrzewane
2. Do wpustów dachowych wyprowadzić spadki dachu
3. Pokrycie stropodachu wykonać jako wentylowane z papą podkładową z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia dachowego
4. Zastosować kominki PCV wentylacji pokrycia
5. Pokrycie dachu wywinąć na wewnętrzną stronę attyki
6. Ścianę attyki wykończyć obróbką blacharską
7. Umiejscowienie przebieg instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.
8. Wszelkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji uzgodnić z Inwestorem oraz Projektantem.

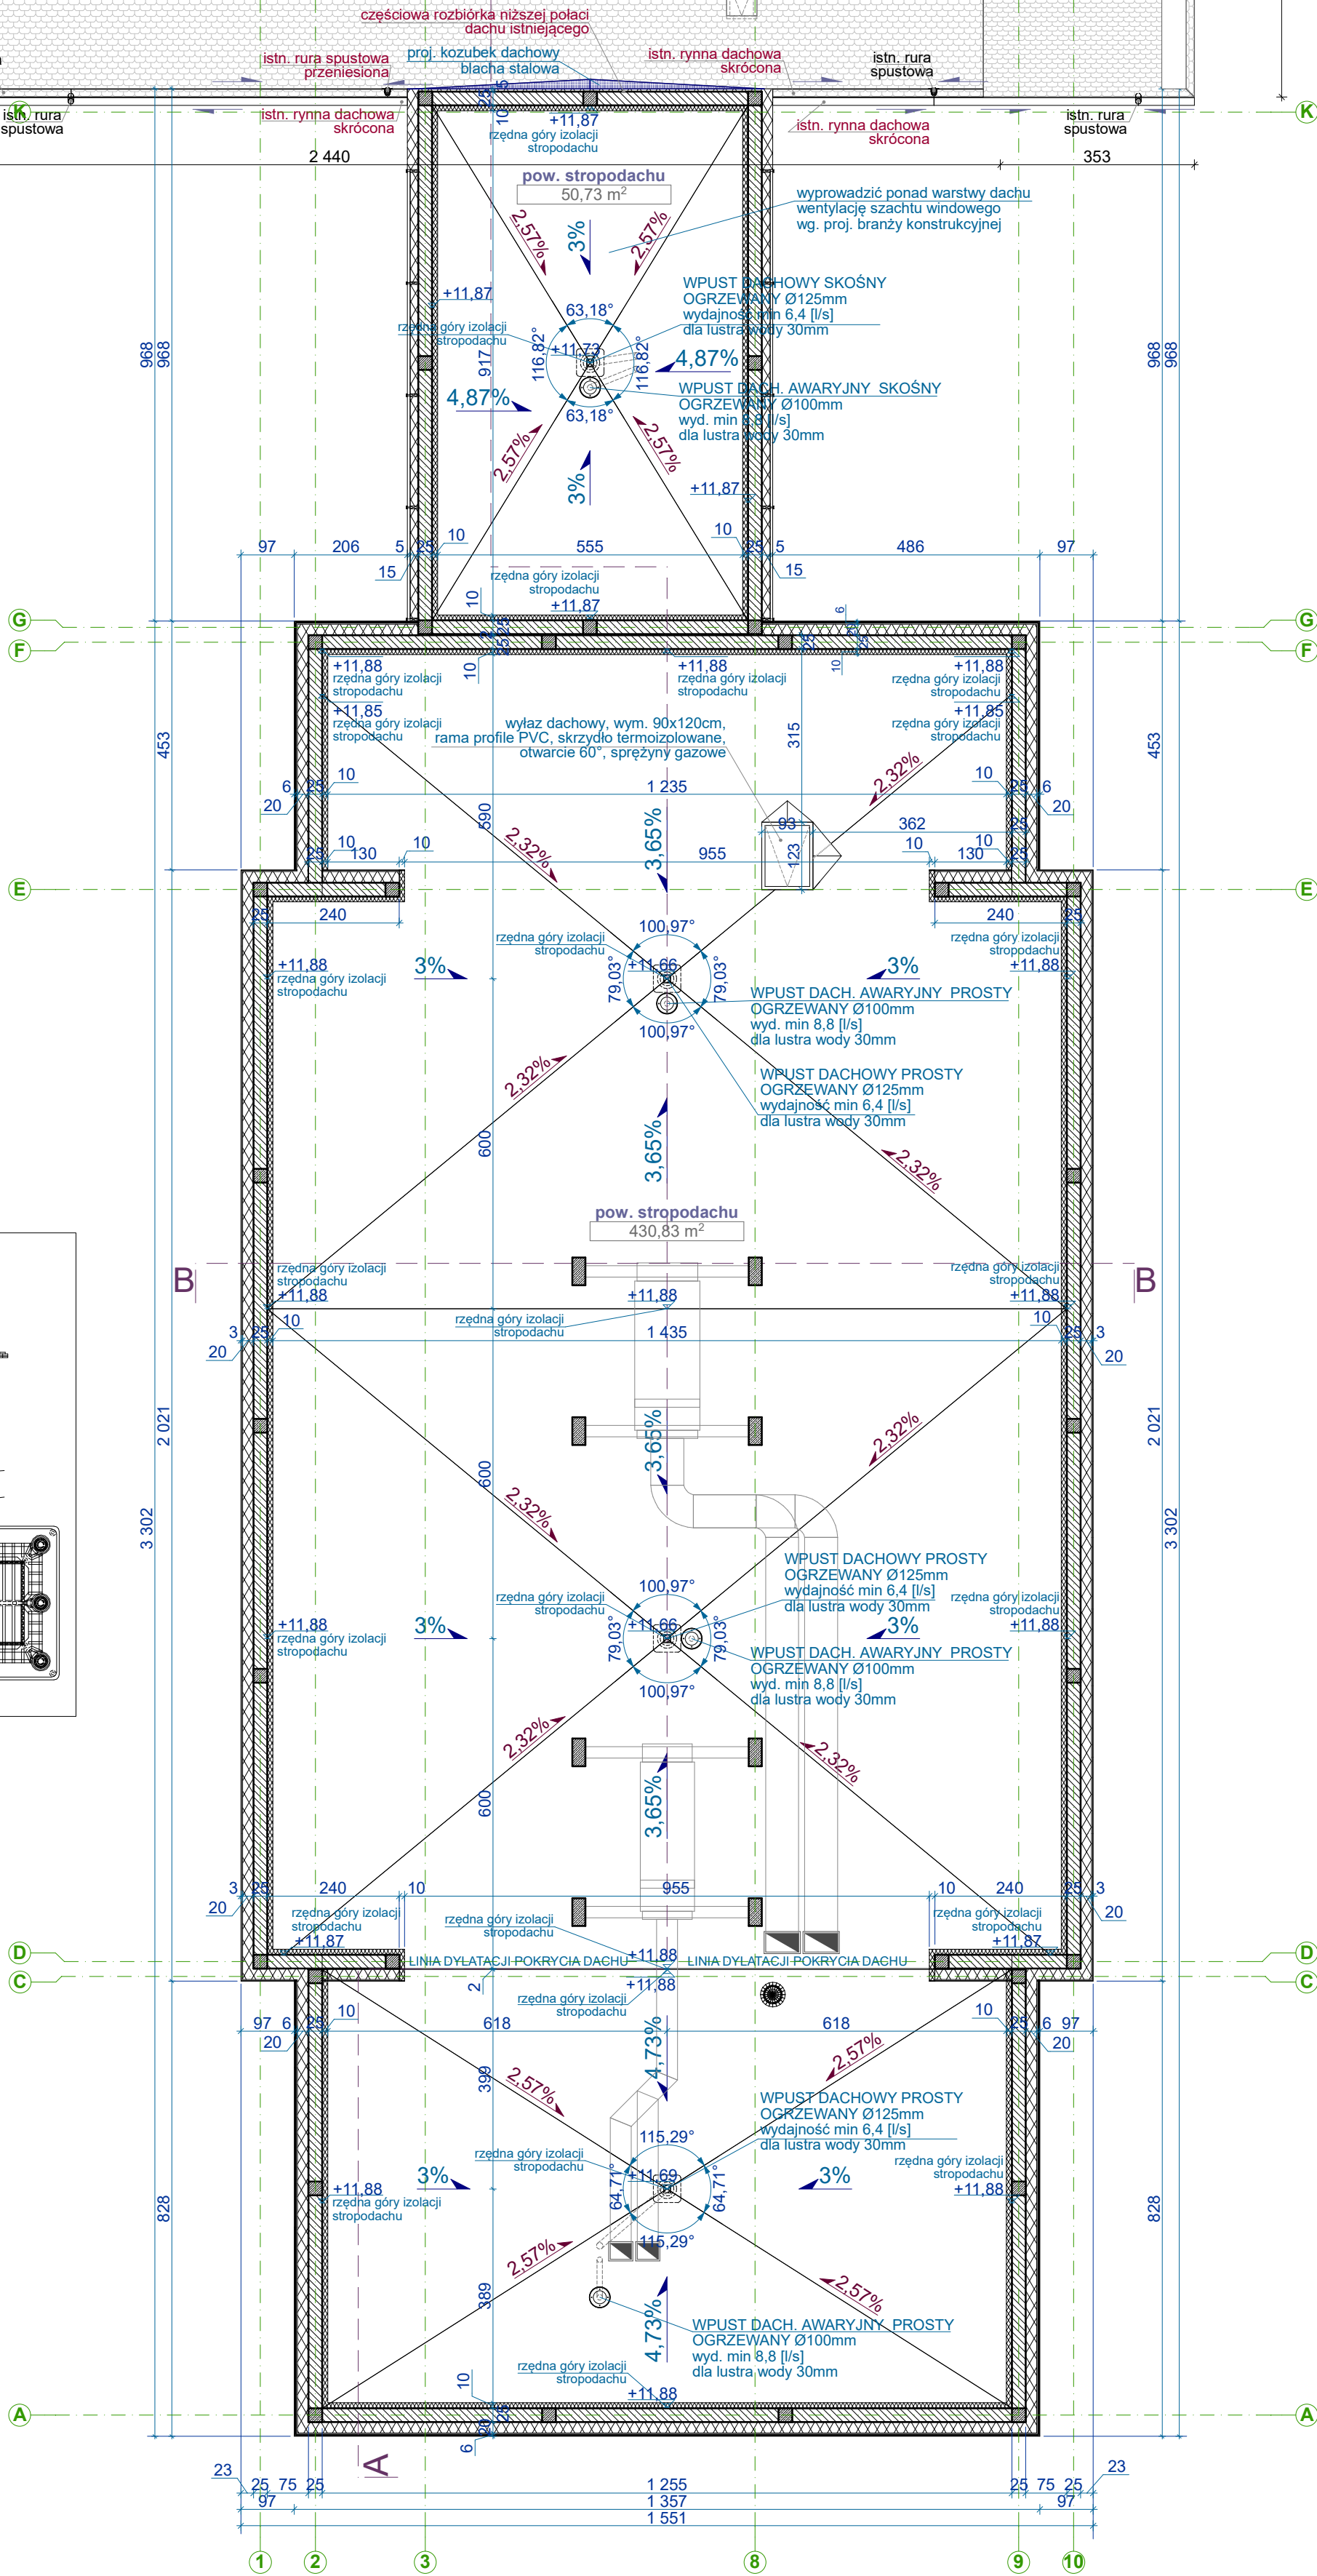

Investor	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres	Dzielnica nr ewid.: 8/4 ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
Investor	Powiat Nidzica
Projektant	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY
Skala	1:100
Data	07.2021
Nr rys.	A-4