



BUDYNEK SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY PRZY UL. TRAUGUTTA 23

II PIĘTRO

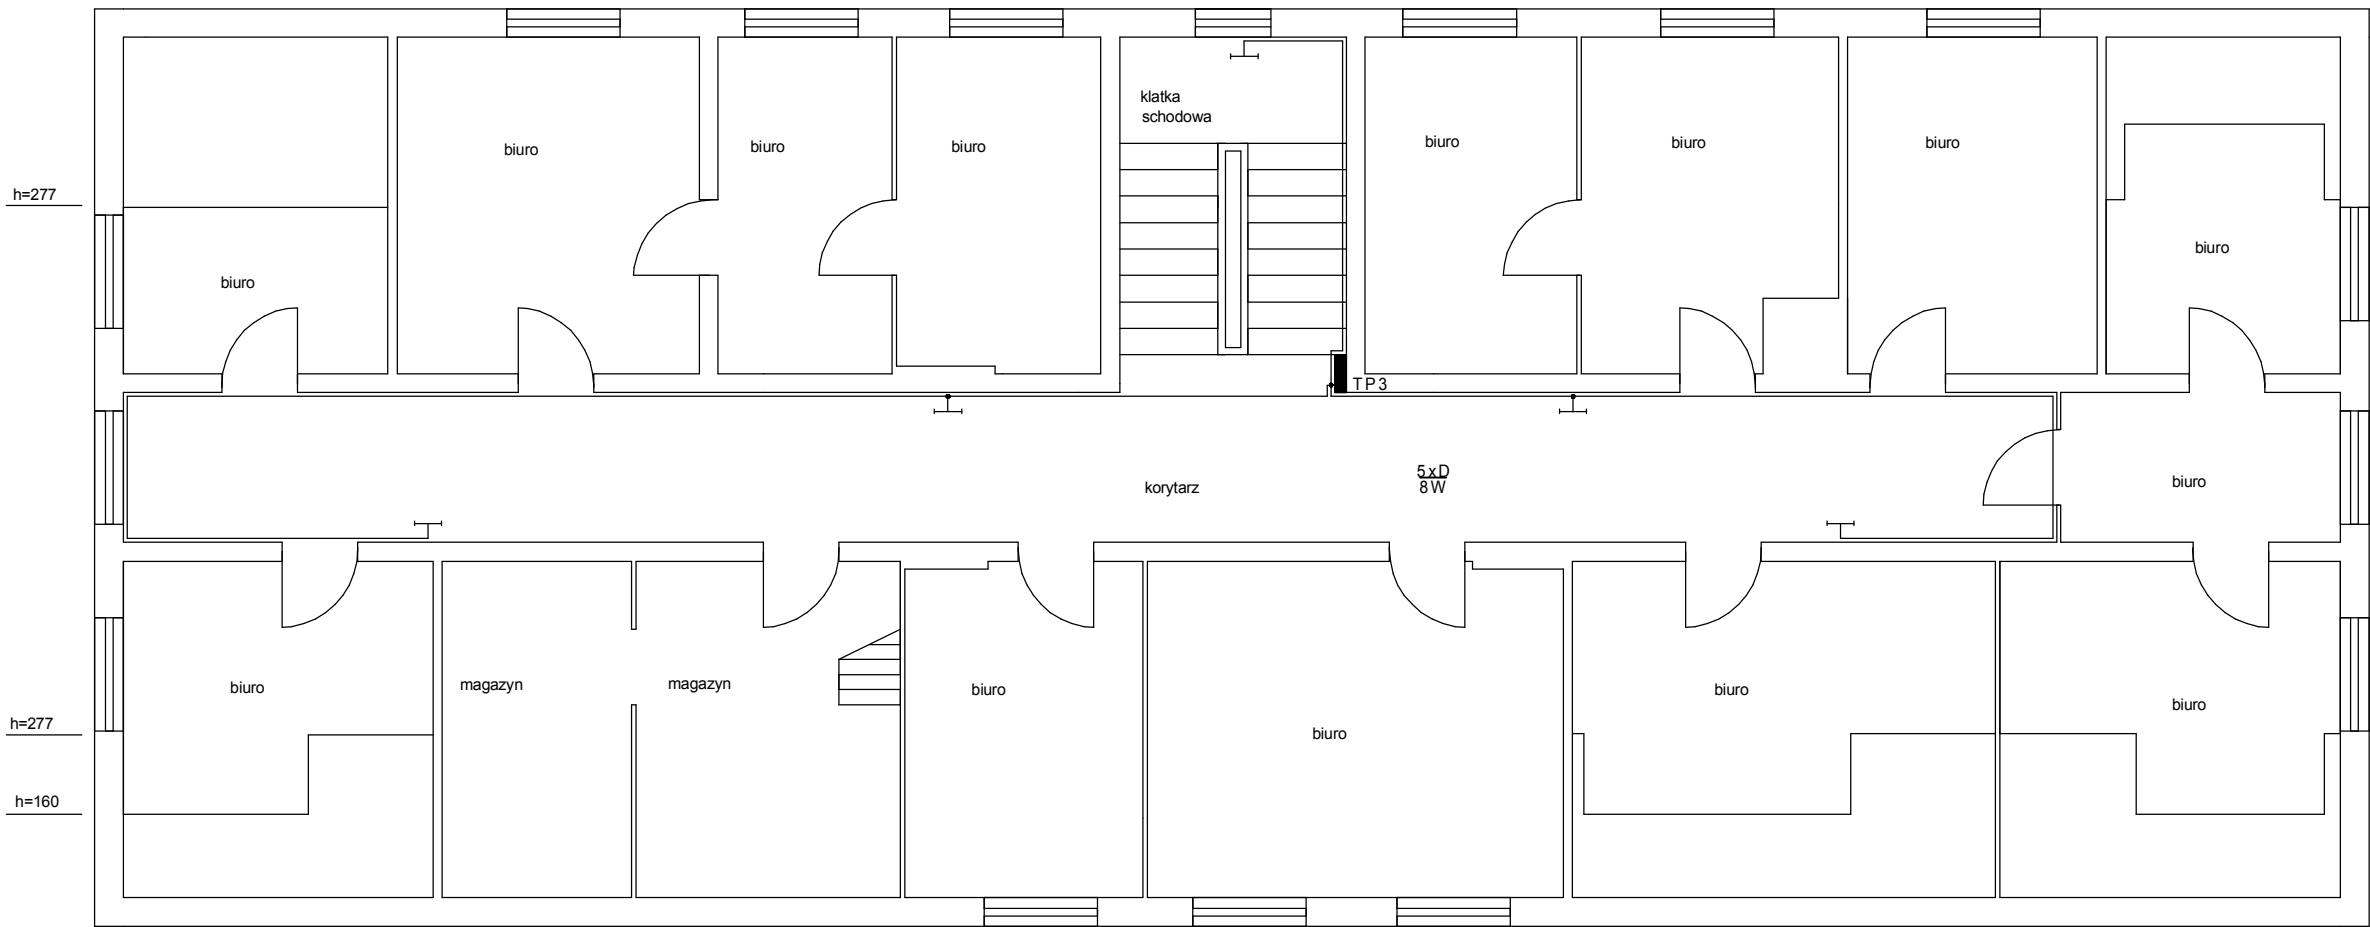

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A	OPTUS IVD (2x35W)
B	OPTUS IVD (2x28W)
C	PRISMA (2x14W)
D	PRYMAT D (8W)
E	AVENUE W400 HPS-E/I 50W C6
Aw	WYKONANIE AWARYJNE

UWAGA

Piktogramy należy naklejać na oprawach zgodnie z wytycznymi planu ewakuacji

Projektowanie i Nadzór Elektryczny		
Temat	Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej	Rys. nr 8
Adres	13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23	
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23	Data 07.2010
Branża	Elektryczna	Skala 1:100
Treść	Rzut piętra II - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	
Projektował	mgr inż. Grzegorz Sędlak, upr. bud. Nr 131/88/OL §2 ust. 1 p. 1, §5 ust. 1, §7, §13 ust. 1. p. 4d	
Asystent proj.	mgr inż. Marcin Sędlak	